



Datenblatt: Absorptionsfläche A_{Obj}

Objekt: OFFECCT SOUNDWAVE
 Produkt: Carry On
 Position: am Boden stehend
 Bezugsfläche/Elementgröße: 6 Stk 450x490 mm
 Prüffläche: 1 Gruppen á 6 Stk

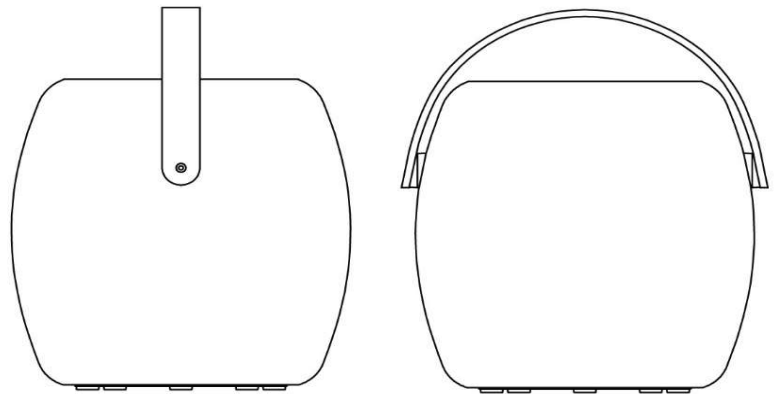

Frequenz [Hz]	A_{Obj}	A_{Obj}
	Terz	Oktave
100	0,13	0,20
125	0,16	
160	0,31	
200	0,40	0,45
250	0,44	
315	0,50	
400	0,63	0,75
500	0,78	
630	0,87	
800	0,84	0,80
1000	0,82	
1250	0,81	
1600	0,80	0,80
2000	0,81	
2500	0,81	
3150	0,77	0,80
4000	0,77	
5000	0,82	

Absorptionsfläche

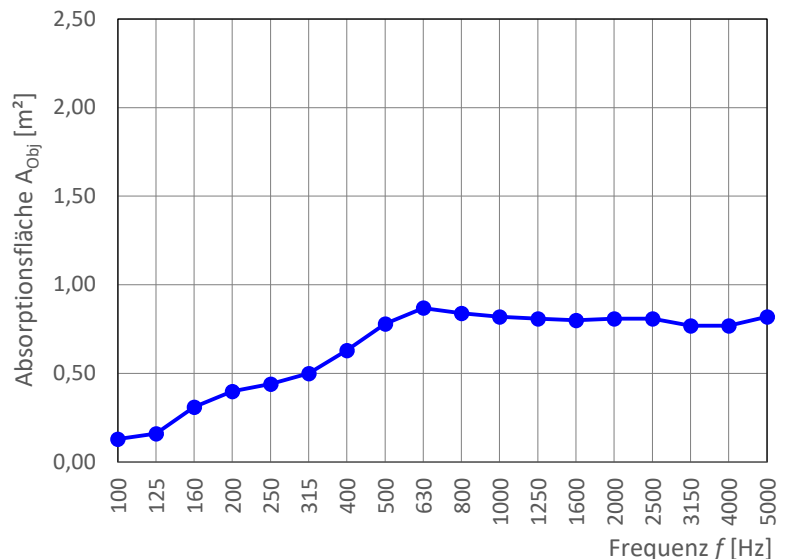

A_{Obj} Schallabsorptionsfläche in m² je Element
 Elementgröße: 6 Stk 450x490 mm

Prüfer: Pontus Thorsson Hallraum: Akustikwerkstan Hallraumvolumen: 200 m³
 Rel. Luftfeuchtigkeit: 75/75% Temperatur: 14/14°C Prüfdatum: 17.06.2013
 Druckdatum: 07/2022